


製品を安全に納入させていただくために

※図中の番号はチェックリストの番号に対応しています。

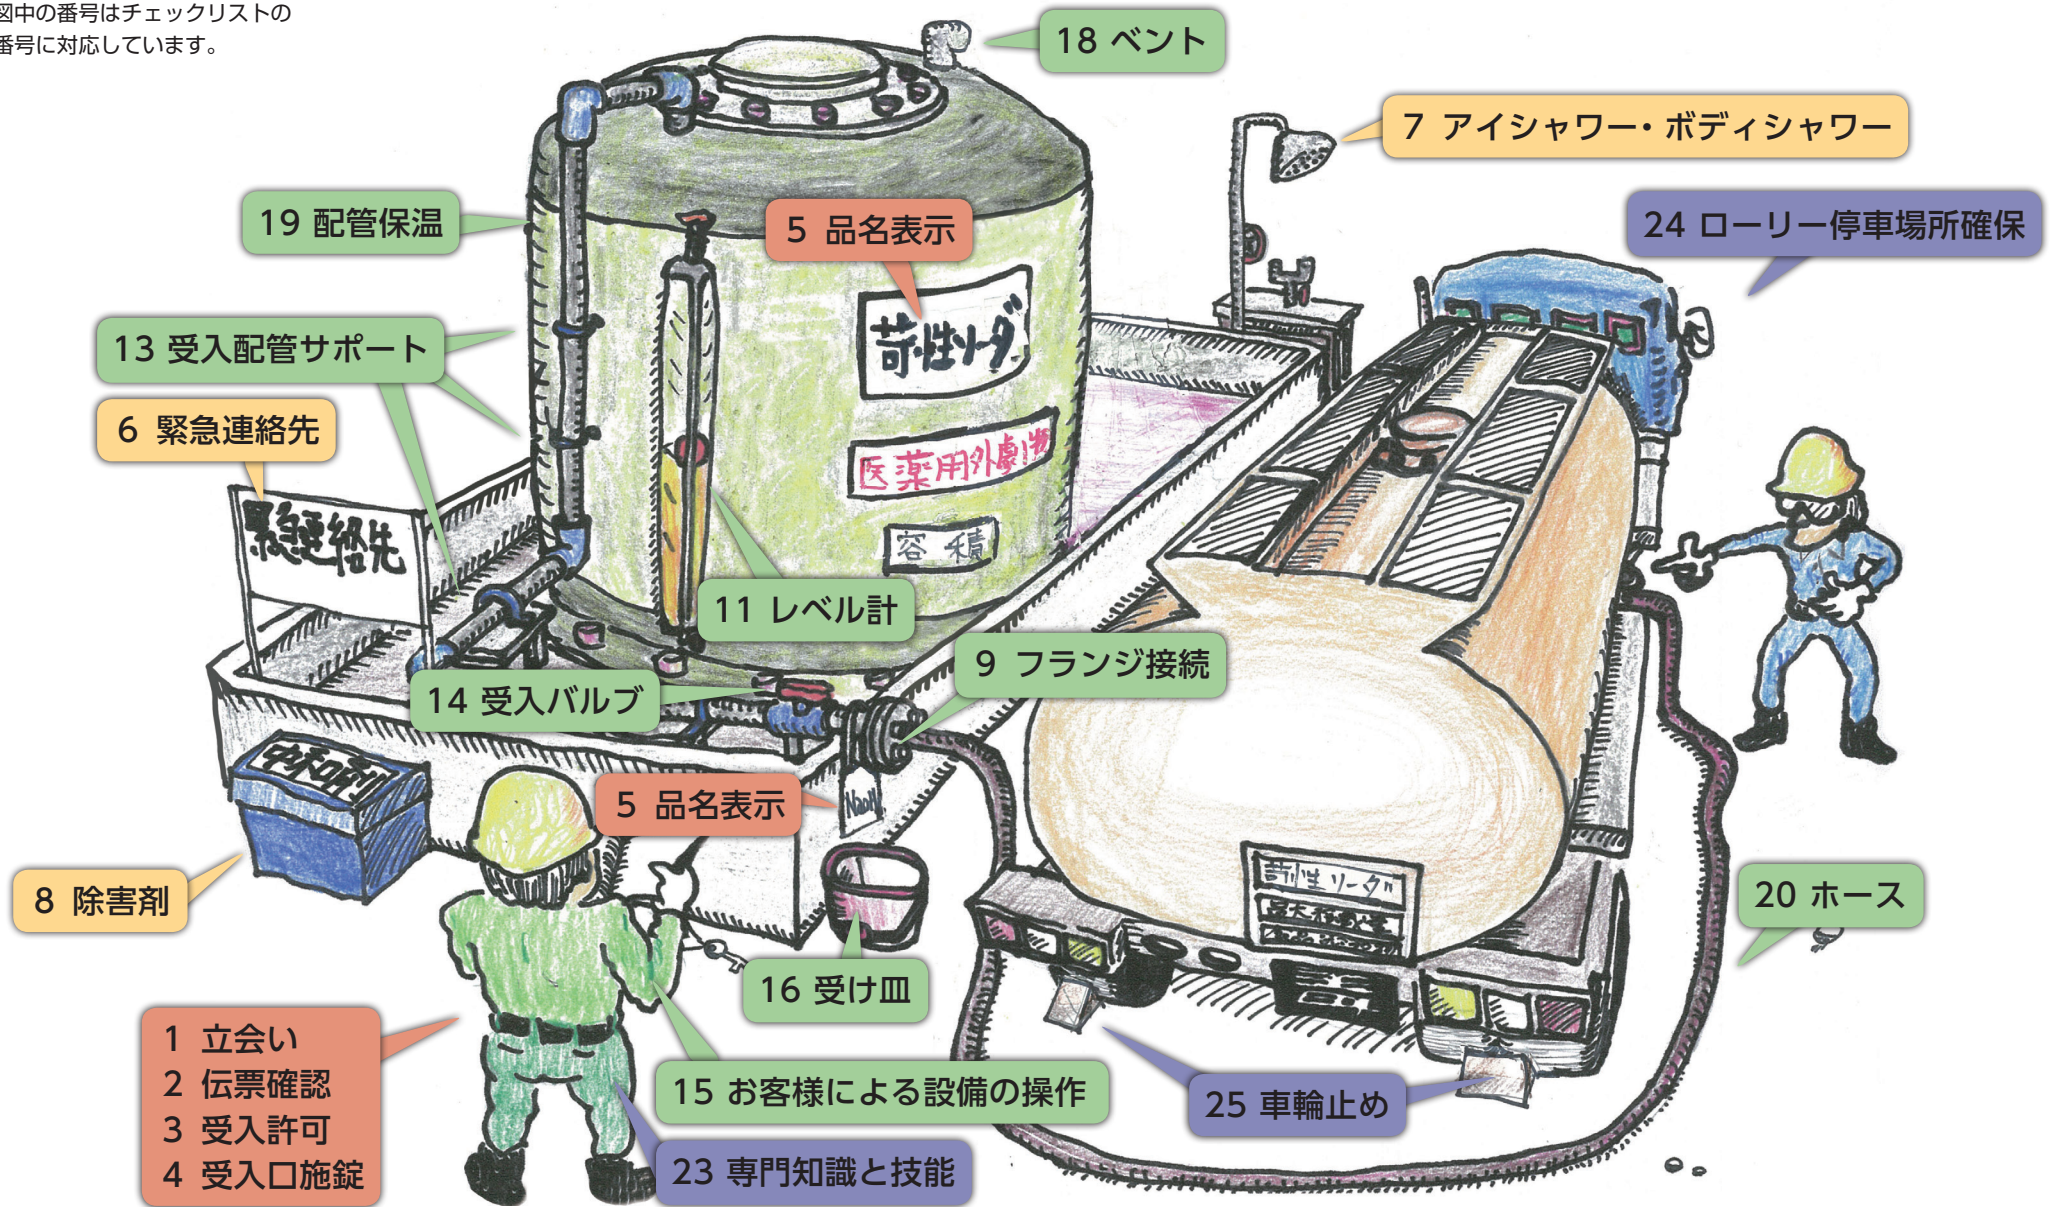

確認欄

チェックリスト

誤納入を防止するために	1	お客様の立会いをお願いいたします。(少なくとも製品の受入開始時と終了時)	
	2	製品の受入前に納品伝票と分析票を確認してください。	
	3	受入の許可を明確に指示してください。	
	4	受入口の施錠をお願いいたします。	
	5	受入口と受入タンクに品名を表示してください。	
トラブル発生時に迅速に対応するために	6	受入場所に緊急連絡先を表示してください。	
	7	アイシャワーおよびボディシャワーの設置をお願いいたします。	
	8	除害用の薬剤を常備してください。	
製品の漏洩を防止するために	9	受入配管の接続部をフランジにしてください。	
	10	受入配管がタケノココブラーの場合は耐圧を考慮した構造にしてください。	
	11	受入タンクの目視レベル計は、レベルがはっきりわかるように維持してください。	
	12	製品ご注文の際、タンクレベルに余裕を持った数量でのご注文をお願いいたします。	
	13	受入配管は適切に固定し、接続部などから漏洩しないように維持してください。	
	14	受入バルブは漏洩がないよう、操作が固くならないように維持してください。	
	15	受入バルブやスクラバーなどお客様の設備はお客様ご自身で操作してください。	
	16	納品配管の着脱部分には液が滴下した場合の受け皿を設置してください。	
	17	受入配管に過大な圧力がかからないよう、タンクはなるべく1階に設置してください。	
	18	受入タンクの排気ラインを十分確保してください。	
労働災害を防止するために	19	48%苛性ソーダの受入配管は、液抜きや保温などの凍結防止処置をお願いいたします。	
	20	複数の荷役ホースの接続を必要としないよう、駐車場所にご配慮ください。	
	21	高所作業が必要な場合、安全带(命綱)装着が確保できる場所を設置してください。	
その他全般について	22	排ガスやミストが発生する場合、除害装置を設置し、その機能を維持してください。	
	23	製品の受入について十分な知識と技能を持った方の立会いをお願いいたします。	
	24	納入時に公道への駐車とならないよう、十分な駐車場所の確保をお願いいたします。	
	25	車輪止めの使用をお願いいたします。	

日本ソーダ工業会
Japan Soda Industry Association (JSIA)

〒104-0033 東京都中央区新川1-4-1 (住友六甲ビル8階)

TEL: 03 (3297) 0313 FAX: 03 (3297) 0315 <http://www.jsia.gr.jp>

「日本ソーダ工業会」は、か性ソーダ(水酸化ナトリウム)、塩素、塩酸等の無機薬品を製造する業界の団体で、無機薬品の安全な取扱い等の普及活動及びソーダ工業の健全な発展を図ることを目的に、種々の活動を行っております。

【平成25年3月作成】